


### Tips & Tricks Zorgdossier

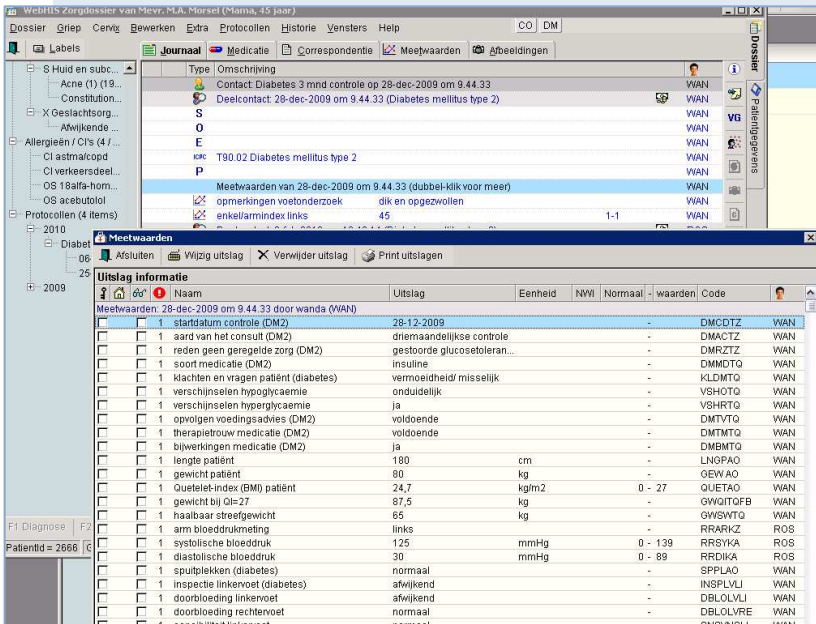

#### Meetwaarden wijzigen/verwijderen in het journaal

Een meetwaarde wijzigen is mogelijk via de tabblad 'Journaal' in het dossier van de patiënt. Dubbelklik eerst op het 'Contact consult' en dubbelklik vervolgens op 'Meetwaarden van ...'.

Het scherm 'Meetwaarden' verschijnt. Selecteer de meetwaarde die u wilt wijzigen en klik op de button 'Wijzig uitslag'. Voer de wijziging in, klik op Ok en sluit af door het deurtje om de wijzigingen op te slaan.

Dient een uitslag verwijderd te worden, selecteer de meetwaarde en klik op de button 'verwijder uitslag'. De vraag of je de uitslag wilt verwijderen verschijnt, klik op Ja en sluit vervolgens via het deurtje af om de wijzigingen op te slaan.


#### Agenda profielen verwijderen

Naast het Standaard profiel kunnen er andere profielen aangemaakt worden die bijvoorbeeld van de gebruikelijke profiel kunnen afwijken. Gebruikt u deze profielen niet meer dan is het mogelijk om ze te verwijderen.

Via Instellingen/Profielen/Instellen profielen kunt u het profiel van een gebruiker verwijderen. Selecteer het profiel dat verwijderd dient te worden zoals hierboven is getoond en klik daarna op het 'vuilnisbakje' ernaast.

De vraag of het geselecteerde profiel verwijderd dient te worden verschijnt. Klik op Ja om het profiel te verwijderen.

**Let op!** Alleen de aangemaakte profielen kunnen verwijderd worden.

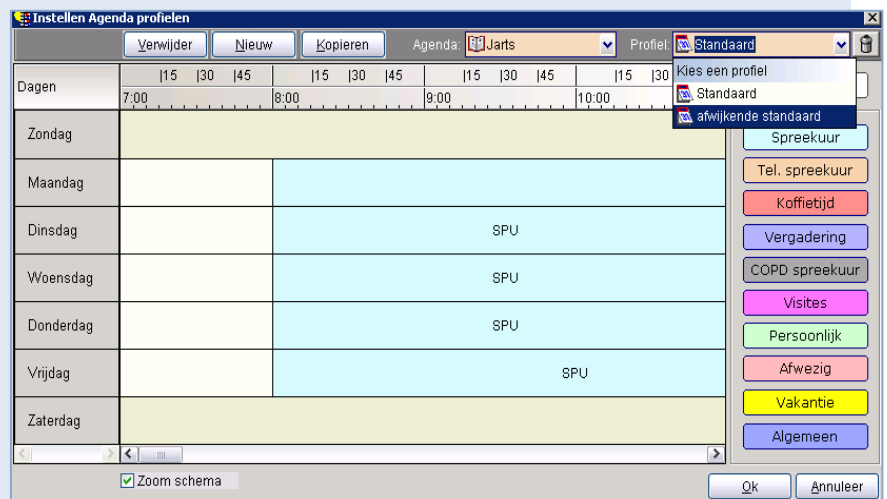

#### Wist u dat.....

- Op het forum kunnen gebruikers van Zorgdossier mee discussiëren over aanpassingen op het programma.
- Dat de groep gebruikers die mee discussieert langzaam aan het groeien is, maar dat er altijd meer mensen mogen mee discussiëren over de aanpassingen.
- Het forum te bereiken is via de website [www.labelsoft.nl](http://www.labelsoft.nl).
- Op het forum ook handleidingen staan.